


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
 для строительства объекта АО "ННК": 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии эстаповода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4», на территории муниципальных районов Кинельский и Волжский

Обзорная схема по
 Волжскому району М 1:100 000

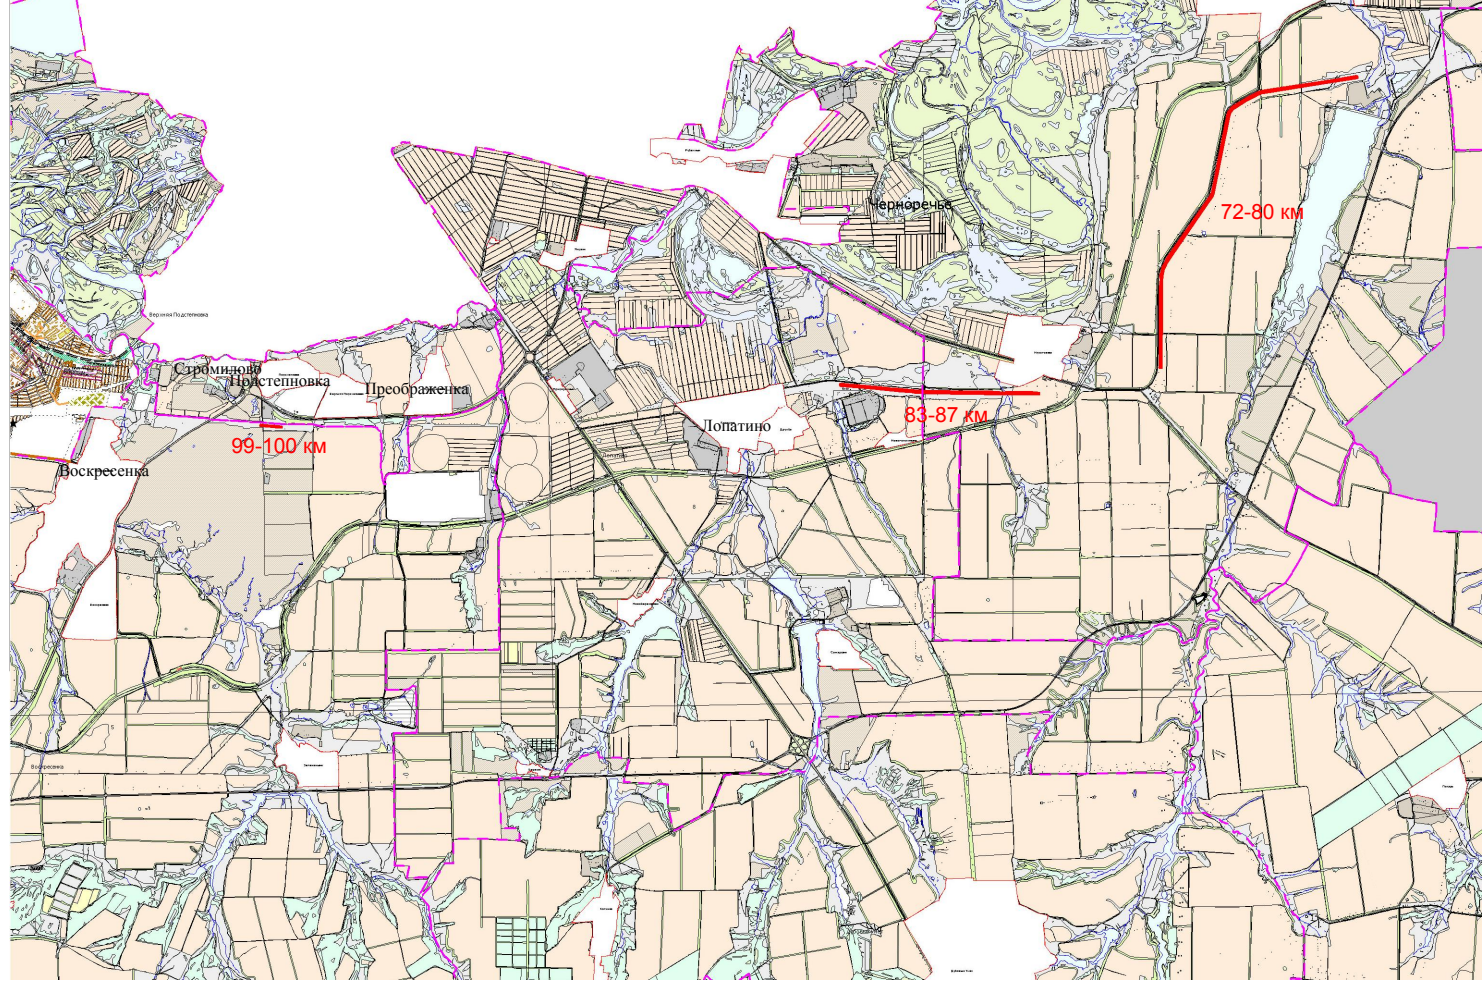

- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Граница зоны планируемого размещения объекта
- Устанавливаемые красные линии
- Граница кадастрового квартала, его номер
- Трасса проектируемого эстаповода
- Дороги, провады (сущ.)
- Линии электропередач (сущ.)
- Существующий нефтепровод (сущ.)
- Существующий водопровод (сущ.)
- Существующий электрический кабель (сущ.)
- Существующий кабель связи
- Существующий газопровод
- Существующий продуктопровод
- Поворотная точка устанавливаемых красных линий
- Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

границы зон планируемого размещения линейных объектов:

- Граница зоны планируемого размещения трассы эстаповода
- Зоны с особыми условиями использования территории
- Охранная зона проектируемой трассы эстаповода (ширина 25 метров от оси с каждой стороны)

Примечание:

- * Линии отступа от красных линий в целях мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливаются.
- * Необходимость для резервирования и впадины для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.
- * Публичные сервитуты не установлены.
- * Границы устанавливаемых красных линий совпадают с границами зон планируемого размещения линейного объекта.
- * Границы планируемых элементов планировочной структуры совпадают с границами устанавливаемых красных линий.
- * Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (перестроению) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.
- * Устанавливаемые красные линии отсутствуют.

Примечание:

1. Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994г. №61 "Правила охраны магистральных трубопроводов", транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный газодорожные газы - в виде знающего земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В охраняемых зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.

Заказчик: АО "ННК"		6984П		
		«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии эстаповода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4», на территории муниципальных районов Кинельский и Волжский		
Имя	Лист	И. Обс.	Подпись	Дата
Разработал	Листов	4	2020	4 2020
Чек-лист	Лист	7	Лист	15
		Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.		
		М 1:2000		
		САМАРАНИПНЕФТЬ		
		Формат А2x3		